


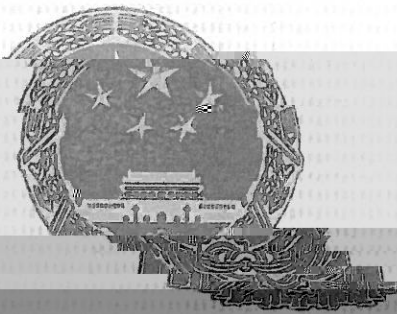

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 241520343178

名称: 山东天元盈康检测评价技术有限公司

地址: 潍坊市寒亭区禹王北街2689号(261101)

经审查, 该机构符合《检验检测机构资质认定管理办法》规定的条件, 符合《检验检测机构资质认定标准》的要求, 具备开展检验检测活动的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构资质认定。检验检测能力范围发授被签字人见证书附表。



许可使用标志



发证日期:

有效期至:

发证机关:

2024年03月04日

2030年03月03日

山东省市场监督管理局

241520343178

检测报告

		GB/T	直接观察法	/
		5750.4-2023		
		GB/T	目视比浊法	1NTU
		5750.4-2023		
0.00mg/L	总硬度	GB/T 17749-1982	EDTA滴定法	5.0
/	溶解性总固体	GB/T	称量法	
		5750.4-2023		
0.018mg/L	硫酸盐	HJ 84-2016	离子色谱法	
0.007mg/L	地下水检测	HJ 84-2016	离子色谱法	
0.003mg/L	挥发性酚	HJ 84-2016	离子色谱法	
0.050mg/L	表面活性剂	GB/T	紫外分光光度法	5750.4-2003
0.08 μg/L	铜			
0.67 μg/L	锌			
0.05 μg/L	镉			
		备注		

编制人: 审核人: 日期: 2024.7.19 已 期: 2024.7.19

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测报告

报告编号: YKJC2024HJ06293




共 9 页 第 2 页

委托单位名称		淮南新源石化化工有限公司		检测目的		委托检测	
联系人		肖经理		联系电话		130763260373	
委托单位地址		阜阳市朱刘街道团结路25号					
受检单位名称		淮南新源石化化工有限公司		受检单位地址		阜阳市朱刘街道团结路25号	
检测类别		检测项目	仪器设备	方法依据	分析方法	检出限	
mg/L		耗氧量 (COD _{Mn} 法)	酸式滴定管	GB/T 5750.7-2023	高锰酸钾滴定 法	0.05	
					纳氏试剂分光		

检测报告

报告编号: YKJC2024HJ06293

共 9 页 第 3 页

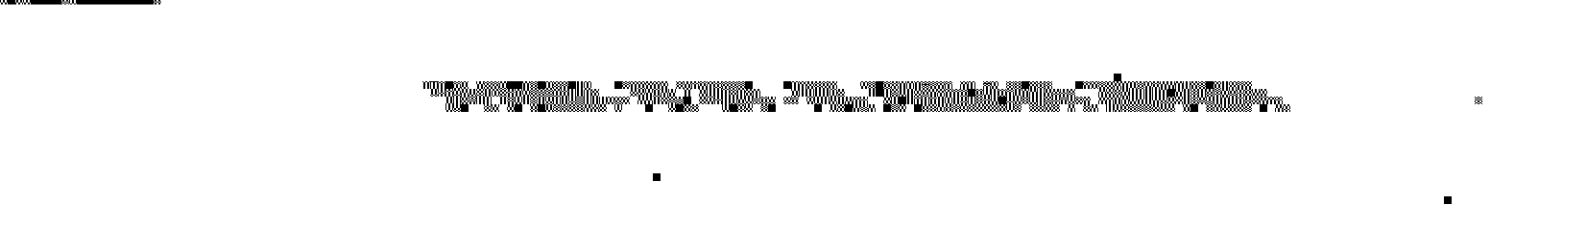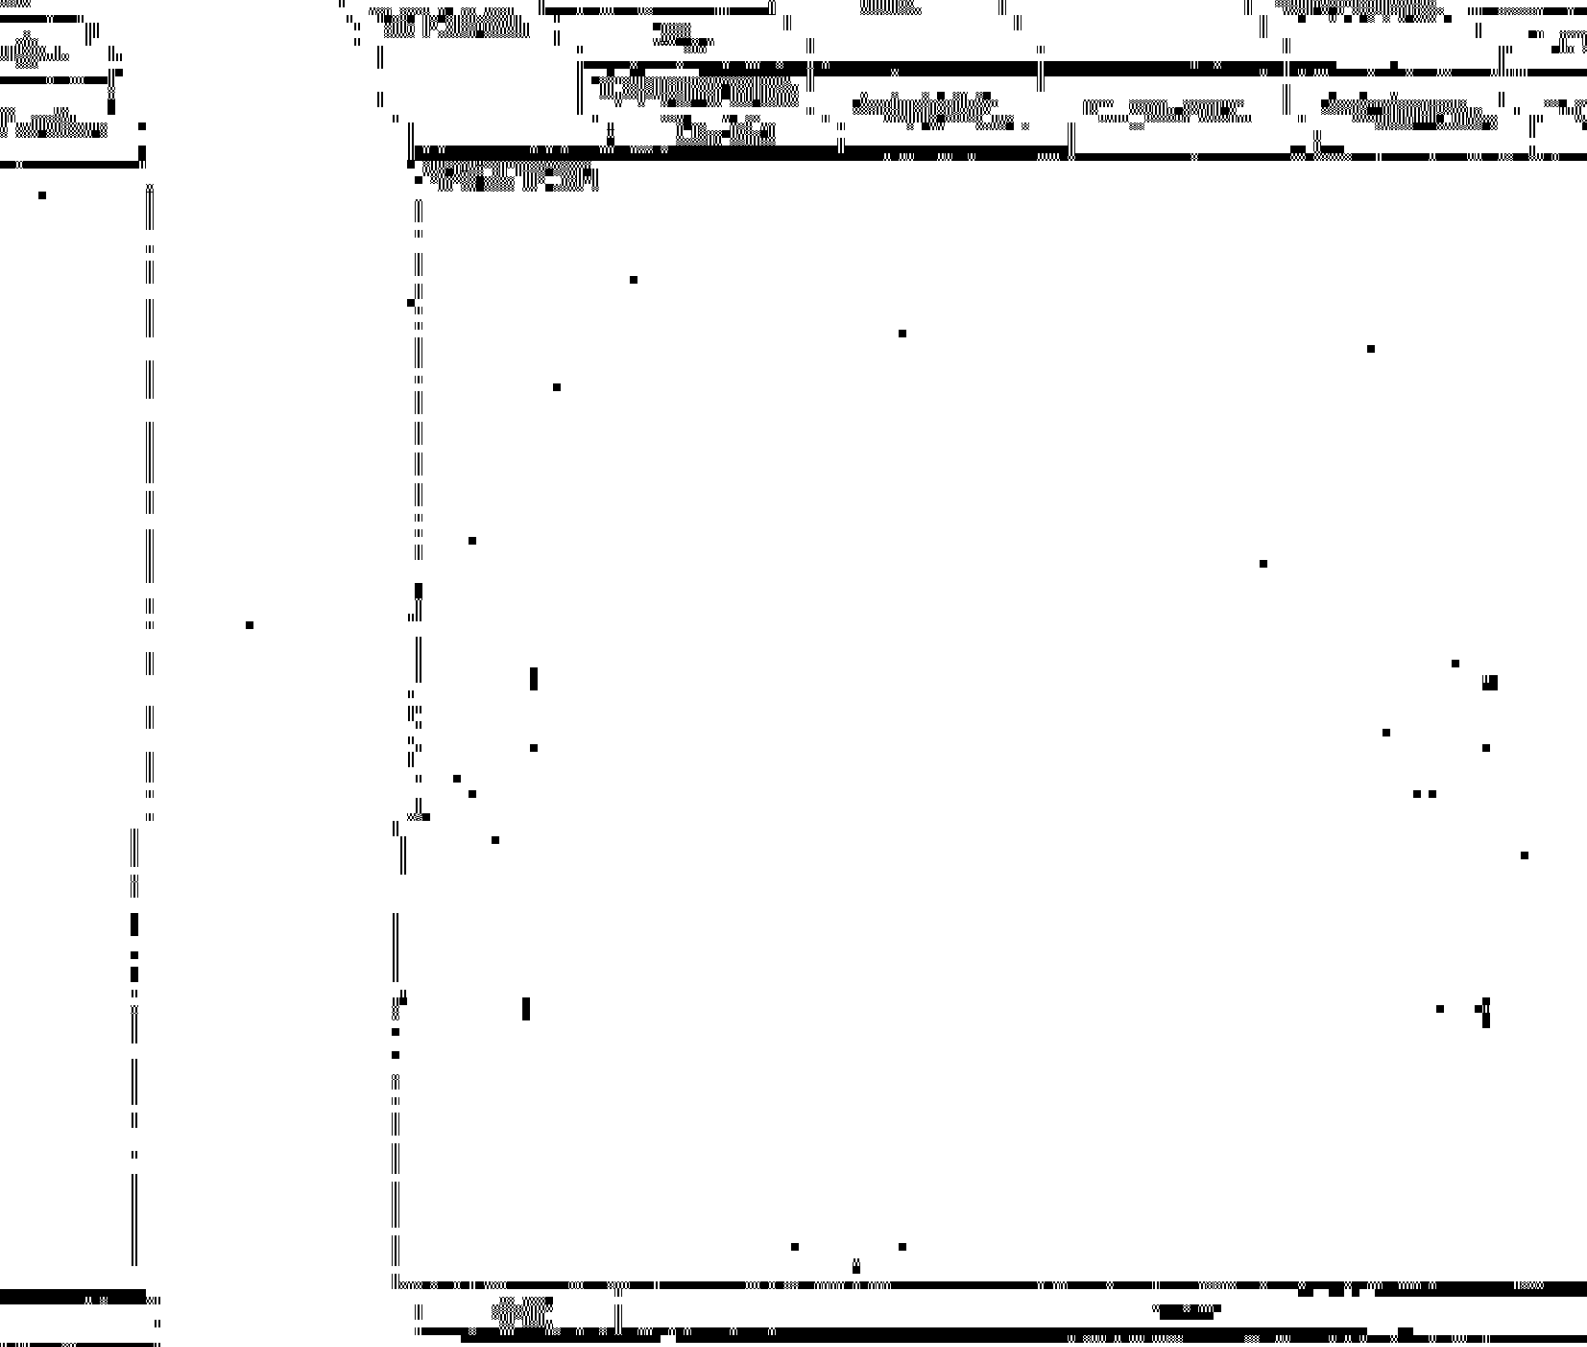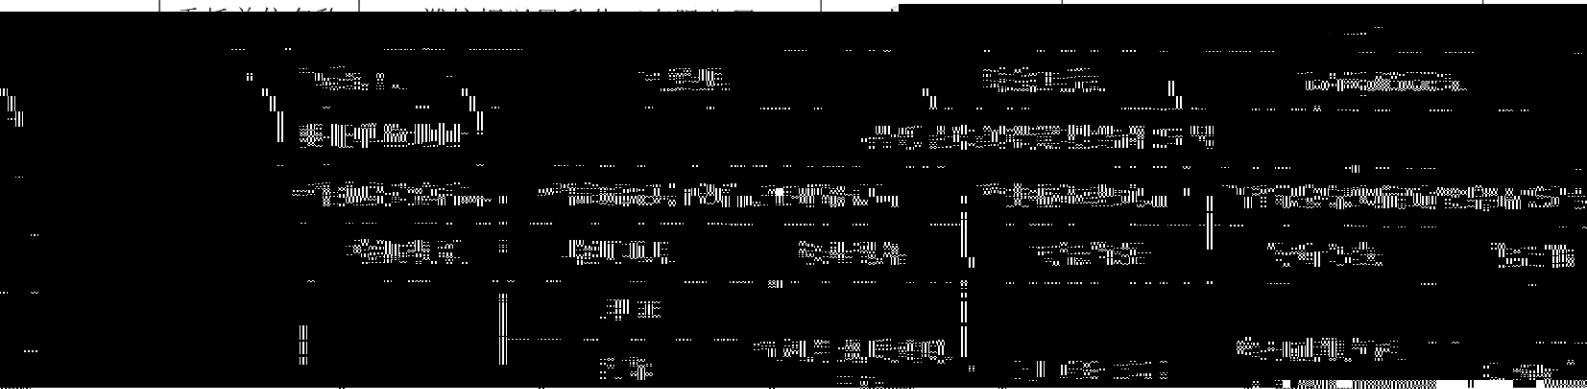

检测结果报告单

報告編號: WHTJ2024HJ6323

共9页 第4页

检测类别	地下水检测
------	-------

大田第一站石工片

100

448

检测结果报告单

报告编号: VKJ[2024HI06293

共9页 第5页

检测项目		检测结果		判定标准	
1. 物理性能	1.1 抗压强度	15.2 MPa	15.0 MPa	合格	符合标准
	1.2 抗拉强度	3.5 MPa	3.0 MPa	合格	符合标准
	1.3 抗弯强度	12.8 MPa	12.5 MPa	合格	符合标准
	1.4 抗冲击强度	18.5 J/m²	18.0 J/m²	合格	符合标准
	1.5 耐磨性	0.0015 mm³	0.0015 mm³	合格	符合标准
	1.6 吸水率	0.02%	0.02%	合格	符合标准
	1.7 热膨胀系数	1.2 × 10⁻⁵ /°C	1.2 × 10⁻⁵ /°C	合格	符合标准
	1.8 导热系数	0.15 W/(m·K)	0.15 W/(m·K)	合格	符合标准
	1.9 密度	2.35 g/cm³	2.35 g/cm³	合格	符合标准
	1.10 弹性模量	21.0 GPa	21.0 GPa	合格	符合标准
2. 化学性能	2.1 酸碱中和	0.001 mol/L	0.001 mol/L	合格	符合标准
	2.2 氧化还原	0.002 mol/L	0.002 mol/L	合格	符合标准
	2.3 电导率	0.001 S/cm	0.001 S/cm	合格	符合标准
	2.4 粘度	0.001 Pa·s	0.001 Pa·s	合格	符合标准
	2.5 表面张力	0.001 N/m	0.001 N/m	合格	符合标准
	2.6 溶解度	0.001 g/100g	0.001 g/100g	合格	符合标准
	2.7 稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	2.8 腐蚀性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	2.9 毒性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	2.10 生物降解性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
3. 力学性能	3.1 屈服强度	15.2 MPa	15.0 MPa	合格	符合标准
	3.2 抗拉强度	3.5 MPa	3.0 MPa	合格	符合标准
	3.3 抗弯强度	12.8 MPa	12.5 MPa	合格	符合标准
	3.4 抗冲击强度	18.5 J/m²	18.0 J/m²	合格	符合标准
	3.5 耐磨性	0.0015 mm³	0.0015 mm³	合格	符合标准
	3.6 吸水率	0.02%	0.02%	合格	符合标准
	3.7 热膨胀系数	1.2 × 10⁻⁵ /°C	1.2 × 10⁻⁵ /°C	合格	符合标准
	3.8 导热系数	0.15 W/(m·K)	0.15 W/(m·K)	合格	符合标准
	3.9 密度	2.35 g/cm³	2.35 g/cm³	合格	符合标准
	3.10 弹性模量	21.0 GPa	21.0 GPa	合格	符合标准
4. 电学性能	4.1 电阻率	0.001 Ω·m	0.001 Ω·m	合格	符合标准
	4.2 电导率	0.001 S/cm	0.001 S/cm	合格	符合标准
	4.3 介电常数	0.001	0.001	合格	符合标准
	4.4 介电损耗	0.001	0.001	合格	符合标准
	4.5 击穿电压	0.001 kV	0.001 kV	合格	符合标准
	4.6 绝缘电阻	0.001 Ω	0.001 Ω	合格	符合标准
	4.7 漏电流	0.001 A	0.001 A	合格	符合标准
	4.8 热稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	4.9 机械稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	4.10 化学稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
5. 热学性能	5.1 热膨胀系数	1.2 × 10⁻⁵ /°C	1.2 × 10⁻⁵ /°C	合格	符合标准
	5.2 导热系数	0.15 W/(m·K)	0.15 W/(m·K)	合格	符合标准
	5.3 密度	2.35 g/cm³	2.35 g/cm³	合格	符合标准
	5.4 弹性模量	21.0 GPa	21.0 GPa	合格	符合标准
	5.5 屈服强度	15.2 MPa	15.0 MPa	合格	符合标准
	5.6 抗拉强度	3.5 MPa	3.0 MPa	合格	符合标准
	5.7 抗弯强度	12.8 MPa	12.5 MPa	合格	符合标准
	5.8 抗冲击强度	18.5 J/m²	18.0 J/m²	合格	符合标准
	5.9 耐磨性	0.0015 mm³	0.0015 mm³	合格	符合标准
	5.10 吸水率	0.02%	0.02%	合格	符合标准
6. 光学性能	6.1 折射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.2 吸收系数	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.3 透射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.4 反射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.5 散射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.6 偏振率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.7 色散率	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.8 光致发光	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.9 热致发光	0.001	0.001	合格	符合标准
	6.10 机械稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
7. 生物性能	7.1 生物降解性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	7.2 毒性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	7.3 腐蚀性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	7.4 稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准
	7.5 溶解度	0.001 g/100g	0.001 g/100g	合格	符合标准
	7.6 粘度	0.001 Pa·s	0.001 Pa·s	合格	符合标准
	7.7 电导率	0.001 S/cm	0.001 S/cm	合格	符合标准
	7.8 氧化还原	0.002 mol/L	0.002 mol/L	合格	符合标准
	7.9 酸碱中和	0.001 mol/L	0.001 mol/L	合格	符合标准
	7.10 物理性能	15.2 MPa	15.0 MPa	合格	符合标准
8. 环境性能	8.1 热膨胀系数	1.2 × 10⁻⁵ /°C	1.2 × 10⁻⁵ /°C	合格	符合标准
	8.2 导热系数	0.15 W/(m·K)	0.15 W/(m·K)	合格	符合标准
	8.3 密度	2.35 g/cm³	2.35 g/cm³	合格	符合标准
	8.4 弹性模量	21.0 GPa	21.0 GPa	合格	符合标准
	8.5 屈服强度	15.2 MPa	15.0 MPa	合格	符合标准
	8.6 抗拉强度	3.5 MPa	3.0 MPa	合格	符合标准
	8.7 抗弯强度	12.8 MPa	12.5 MPa	合格	符合标准
	8.8 抗冲击强度	18.5 J/m²	18.0 J/m²	合格	符合标准
	8.9 耐磨性	0.0015 mm³	0.0015 mm³	合格	符合标准
	8.10 吸水率	0.02%	0.02%	合格	符合标准
9. 其他性能	9.1 折射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.2 吸收系数	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.3 透射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.4 反射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.5 散射率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.6 偏振率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.7 色散率	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.8 光致发光	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.9 热致发光	0.001	0.001	合格	符合标准
	9.10 机械稳定性	0.001 g/L	0.001 g/L	合格	符合标准

检测结果报告单

报告编号: WTRG2024HJ062938

客户名称: 永昌泰五金厂

检测类别	地下水检测		
样品状态	液态, 颜色无, 气味无, 浮油无, 悬浮物无。		
委托日期	2024.06.27	检测日期	2024.07.08

	μg/L
	μg/L
	μg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
12	Mn ²⁺ /100ml

2024HJ06293038	水	0.04L
	硒	0.4L
	砷	0.03L
2024HJ06293039	氟化物	0.1
2024HJ06293040	碘化物	0.02
2024HJ06293041	络合态铜	0.00
	总黄酮糖	

检测结果报告单

报告编号: VKJ2024HI06293

共9页 第8页

检测结果报告单

报告编号: YKJC2024HJ06293

共 9 页 第 9 页

检测类别	地下水检测			
检测指标	氨氮, 硝酸盐氮, 亚硝酸盐氮, 总氮, 总磷, 溶解性总固体, 悬浮物。			
采样日期	2024.06.27	完成日期	2024.07.19	
采样点位	样品编号	检测项目	检测结果	单位
W3	2024HJ06293058	亚硝酸盐(以N计)	0.222	mg/L
		硝酸盐(以N计)	18.8	mg/L
W3	2024HJ06293059、2024HJ06293060	氨氮	0.001	mg/L
	2024HJ06293060、2024HJ06293070	总氮	0.041	mg/L
W3	2024HJ06293061	硒	0.4L	μg/L
		砷	0.4	μg/L
W3	2024HJ06293062	氟化物	0.45	mg/L
W3	2024HJ06293063	碘化物	0.02L	mg/L
W3	2024HJ06293064	砷(以As计)	0.004L	mg/L
W3	2024HJ06293065	总大肠菌群	17	MPN/100mL

報告書

1. 本实验的测试环境为：Windows 7 操作系统，Intel Core i5-4200U 处理器，4GB 内存，1TB 硬盘，19.5 英寸显示器，100Mbps 网络接口。

100

6、不得擅改格式：不得自行涂改、增加或删除本公司书面授权不得

复制(王义复制除外)个人不得出十商业官往竿地

[illegible]

800-451-4242

地址：潍坊市奎文区昌乐北路2号

合品交配市

服务热线: 400-100-6566

邮 编: 261101

非合口定眼虫活 0536518525
 非合口定眼虫活 0536518525

cyk. com

网 址: www.sdtyykjc.com 邮 箱: tyykjc@sdtyykjc.com

邮 箱: tyyk.jc@sd